SÜDANSICHT

NORDANSICHT

WESTANSICHT

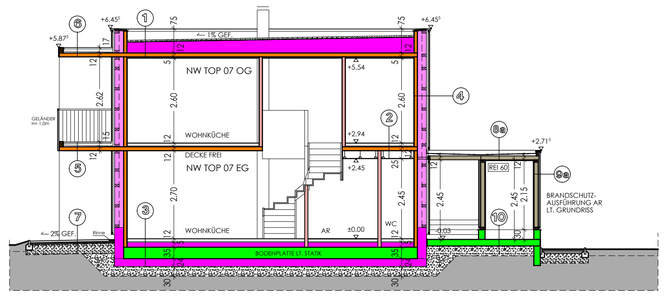

SCHNITT A-A

1

Kies	5.0 cm
Schutzlage Vlies min. 300g/m2	
EPDM- Plane 1,3mm, lose verlegt	
Gefälledämmung EPS-W30	33.0-47.0 cm
Vollholzdecke	12.0 cm
Lattung 5/3 liegend	3.0 cm
GK-Feuerschutzplatte	1.5 cm
Spachtelung + Mineralfarbe	

2

jeweiliger Belag	2.0 cm
Heizestrich	7.0 cm
TSDP 30/30	3.0 cm
Vollholzdecke	12.0 cm
Lufttraum	23.5 cm
Abgehängte Decke	1.5 cm
Spachtelung + Mineralfarbe	

3

jeweiliger Belag	2.0 cm
Heizestrich	7.0 cm
TSDP	3.0 cm
EPS- Platte W20	8.0 cm
kunstoffgeb. Beschüttung	7.0 cm
AL-GV-60 geflämmt	
STB-Fundamentpl. WU, Dim. lt. Statik	35.0 cm
PE-Folie	
EPS-W25	24.0 cm
Rollierung	20.0 cm
Vlies 150g/m² überlappend	

4

Sichtschalung vertikal	2.0 cm
Lattung schwarz gestrichen	3.0 cm
Luft	5.0 cm
Winddichtung Stamisol	
Steinwolle zwischen Unterkonstr.	32.0 cm
Holzmassiv- Wand	10.0 cm
GKF- Platte	1.5 cm
Spachtelung + Mineralfarbe	

5

Betonplatte	4.0 cm
Abstandhalter auf Regupol	
Abdichtung EPDM	
Gefälledämmung EPS 3,0-6,0cm	3.0 cm
Vollholzdecke	12.0 cm

6

EPDM- Plane	
Gefälledämmung EPS	
Vollholzdecke	12.0 cm

7

Betonplatten	4.0 cm
Splittbett	7.0 cm
Frostkoffer	30.0 cm
Erdreich	

8

EPDM- Plane 1,3mm	12.0 cm
Vollholzdecke	

8a

EPDM- Plane 1,3mm	12.0 cm
Vollholzdecke	
2x FERMACELL Firepanel 15mm	3.0 cm

9

Riemchenschalung	1.8 cm
Lattung schwarz gestrichen	3.0 cm
Winddichtung Stamisol	
OSB- Platte	2.2 cm
Kantholz 8/12	12.0 cm

9a

Riemchenschalung	1.8 cm
Lattung schwarz gestrichen	3.0 cm
Winddichtung Stamisol	
OSB- Platte	2.2 cm
Kantholz 8/12	12.0 cm
2x FERMACELL Firepanel 15mm	3.0 cm

10

Betonplatte	20.0 cm
PE-Folie	
Rollierung	30.0 cm
Vlies 150g/m² überlappend	

NATURMASSE NEHMEN! KOTEN PRÜFEN!

▷	Lüftung	AL	Architekturlichte	FDB	Fundamentdurchbruch
⋈	Putzstück	DL	Durchgangslichte	AR	Abfallrohr
PS	Putzschacht	RPH	Rohbau-Parapethöhe	RAR	Regenabfallrohr
KS	Kanalsohle	FPH	Fertig-Parapethöhe	RSK	Regensinkkasten
DOK	Rohdeckenoberkante	STH	Sturzhöhe	UZDB	Unterzugdurchbruch
DUK	Rohdeckenunterkante	STUK	Sturzunterkante	UZUK	Unterzugunterkante
FOK	Fundamentoberkante	WS	Wandschlitz	STAM	Stockaussenmass
FBOK	Fussbodenoberkante	WDB	Wanddurchbruch	FBD	Fussbodendurchbruch
RL	Rohbaulichte	DDB	Deckendurchbruch	LÜ	Lüftung
STL	Stocklichte	RRA	Rauchrohrauschluss		

Sämtliche Wanddurchführungen im KG sind mit RDS-System auszuführen. Rohbaumaß Innentüren = DL + 5cm/Seite. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonteilen sind nach den Schalplänen bzw. nach der Statik herzustellen.

HOLZMASSIV
BETON/STAHLBETON
DÄMMUNG
HOLZRIEGEL
TROCKENMAUERWERK

Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend d. ÖN-Vorschriften auszuführen. Gegen drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausführende Unternehmer.

Die Auflagen der Baubewilligung, die zutreffenden ÖN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausführung zu beachten.

			f
			e
			d
			c
			b
Stand 11.04.2013	AM	11.04.2013	a

PLANINDEX: BAUHERR, ARCHITEKT, STATIKER, ÖBA, BAUMEISTER, HKLS, ELEKTRO, BAUPHYSIK, INNENAUSBAU, VERKEHRSPLANER, AUßENANLAGENPL., EINRICHTUNG

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN	GEZ	DATUM
		VERTEILER

Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen.Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegeben Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

POLIERPLAN

Bauvorhaben:	"OBERWÖLBLING I COHOUSING" ERRICHTUNG VON WOHNUNGEN UND REIHENHÄUSERN SOWIE EINES ALLGEMEINBEREICHES AUF DEM GRUNDSTÜCK 210/4 DER KG LANDERSDORF
Planinhalt:	ZEILE 2 NORDWEST GRUNDRISSE SCHNITTE ANSICHTEN

Masstab:	1:100
Gez.:	AM
Datum:	25.03.2013
Plannr.:	POL-COH-Z2

ARCHITEKT JÜRGEN FUCHSBERGER
ZIVILTECHNIKER GMBH
3300 Amstetten, Am Kreuzberg 1a
Tel.:07472/61 800-0, Fax:07472/61 800-8
E-Mail: office@fuchsberger-architekt.com, www.fuchsberger-architekt.com

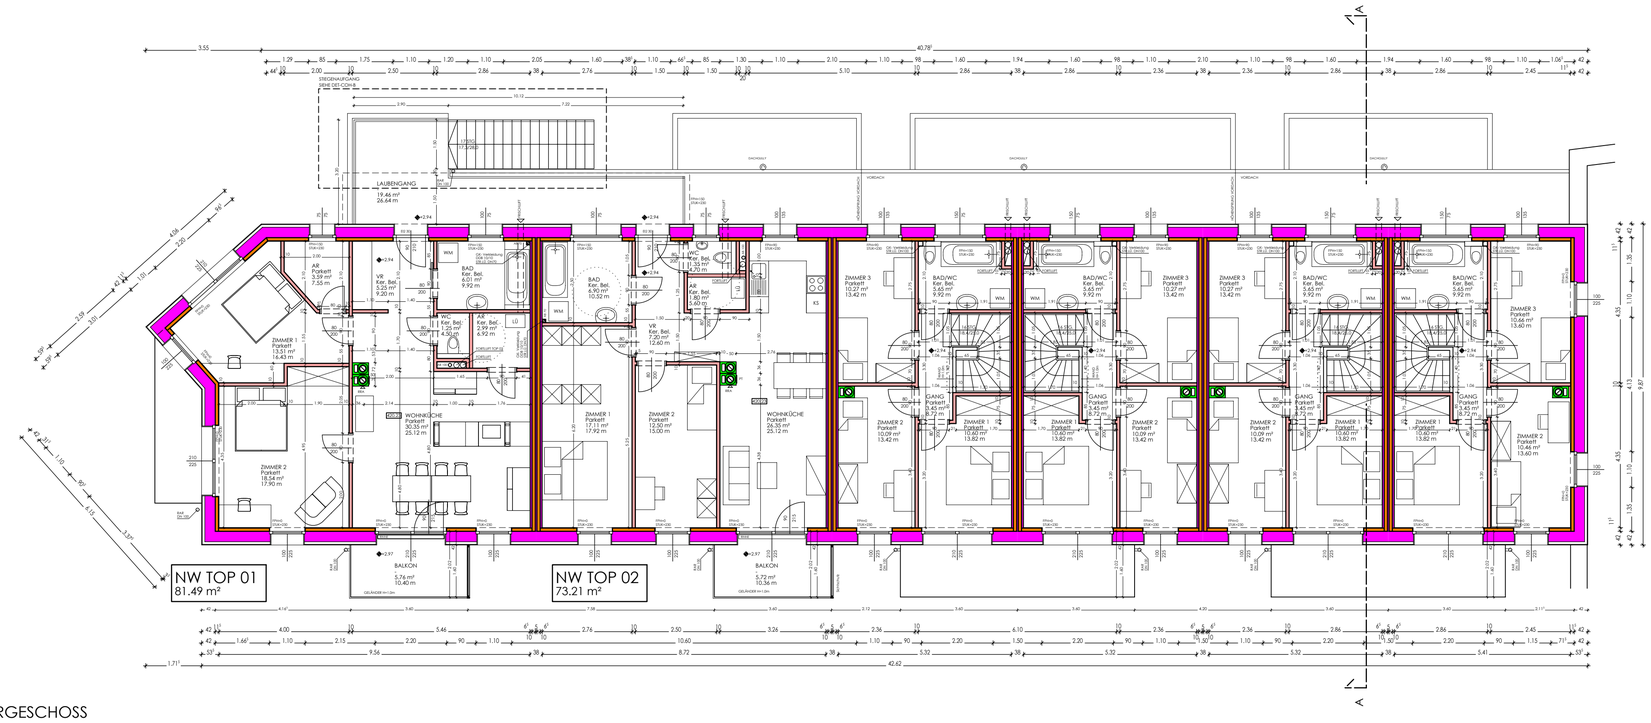

OBERGESCHOSS

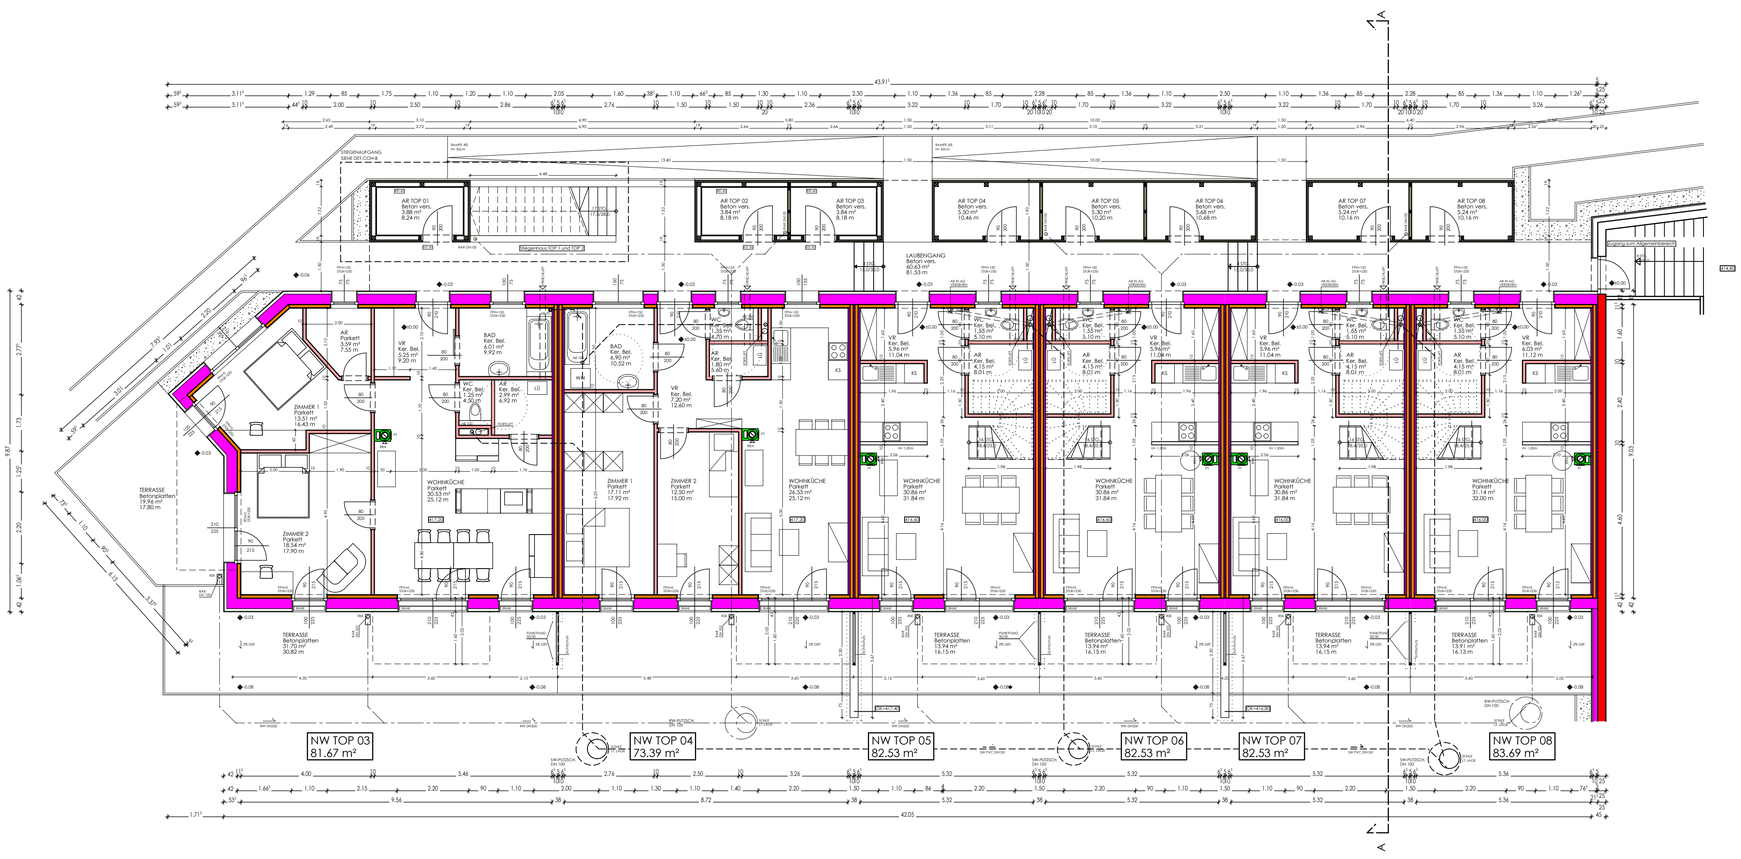

ERDGESCHOSS